


Disaster



DESPUÉS DE LA TORMENTA

Fosas Sépticas

Si su fosa séptica se inundó, evite usar la tubería en su hogar mientras la fosa esté bajo agua. El sistema séptico no funcionará hasta que el nivel del agua subterránea quede por debajo de las cañerías de distribución. También evite el contacto con las aguas residuales. Hasta que su excusado funcione, puede cubrir el fondo del mismo con una bolsa de plástico y tirar la bolsa cuando sea necesario.

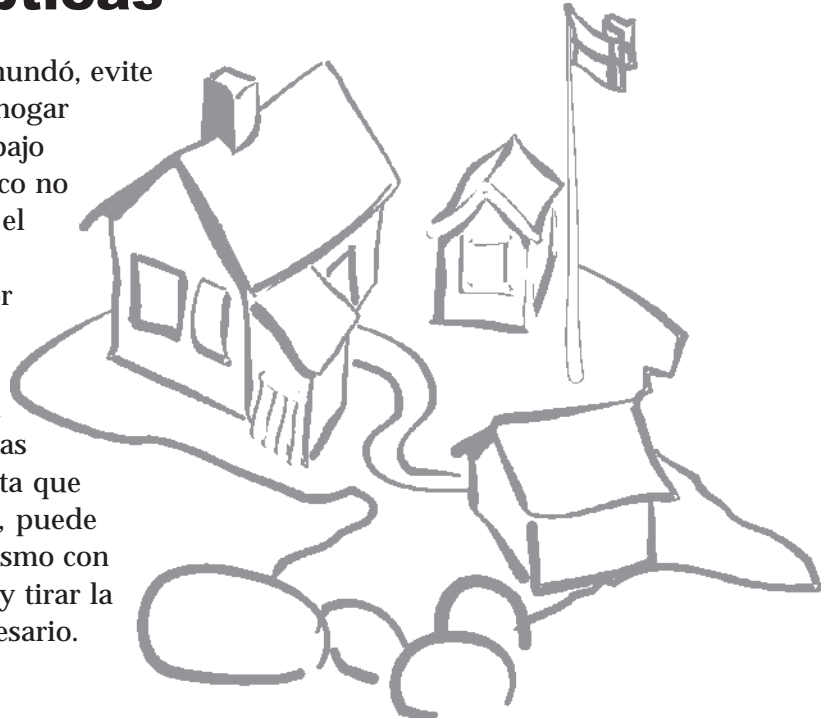

Distributed in furtherance of the Acts of Congress of May 8 and June 30, 1914. Employment and program opportunities are offered to all people regardless of race, color, national origin, sex, age, or disability. North Carolina State University, North Carolina A&T State University, U.S. Department of Agriculture, and local governments cooperating.



College of Agriculture & Life Sciences • NC State University
School of Agriculture and Environmental and Allied Sciences •
NC A&T State University